



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ**

г. Москва, ул. Обручева, д.46, тел: (495)-668-17-32, email: und\_mo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району**

МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru


**ПРЕДПИСАНИЯ № 148/1/1-20**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**


**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа Красноармейск Московской области**


Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пушкинского района Московской области по пожарному надзору (отдел НД по Пушкинскому району МО) № 148 от «29» мая 2015 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с «08» июня 2015 года по «10» июня 2015 года проведена проверка государственным инспектором Пушкинского района Московской области по пожарному надзору Казинских А.Г., на объекте надзора – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского округа Красноармейск Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Красноармейск, проспект Ленина, д.4 совместно с директором МБОУ СОШ №2 городского округа Красноармейск Трониной Н.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписа - ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
<b>Общее по объекту</b>				
148/1/1	На основании договора №ТО-85-15 от 01.01.2015г. «на ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации», техническое обслуживании автоматической установки пожарной сигнализации на объекте защиты- МБОУ СОШ №2 г/о Красноармейск, осуществляется силами ООО «Безопасный Дом» (лицензия МЧС России №77-Б/01919 от 13.04.2005г.). При монтаже, ремонте и обслуживании средств	(п.61, п.63 ППР в РФ; РД 009-01-96; п.12.2.1,п.13.14.5 СП 5.13130.2009; НПБ 104-03; НПБ 110-03; ст.83 ч.7 ФЗ №123 «Технический регламент о	30.09.2015	

<p>Школа</p>	<p>обеспечения пожарной безопасности зданий школы не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации в здании мастерской установлен в помещении (коридор 1-го этажа) без круглосуточного пребывания дежурного персонала (дневное пребывание). Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений (В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещении с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки ("Пуск по направлениям" и др.);</li> <li>• В помещении пожарного поста (помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) предусмотрена световая и звуковая сигнализация о возникновении пожара и о срабатывания установки (без расшифровки по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации). Имеются чертежи помещений здания школы с указанием примерных мест срабатывания извещателей адресной системы;</li> <li>• Отсутствуют световые табло «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре у эвакуационного выхода из помещений спортивных залов.</li> </ul> <p>На объекте отсутствует (не предоставлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>Система пожарной сигнализации в зданиях школы, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»)</p>		
148/1/2	Проведение регламентных работ по техническо-	(п.63 ППР в РФ)	30.09.2015	

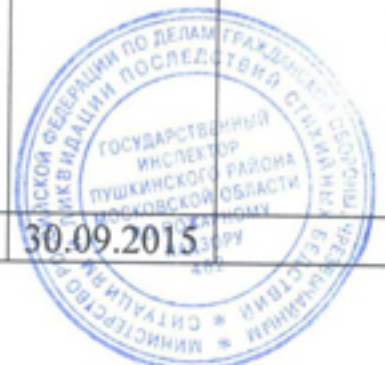

	<p>му обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) осуществляется без разработанного годового плана-графика, составляемого с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками выполнения ремонтных работ.</p> <p>В журналах «Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации», график проведения технического обслуживания и ремонта на 2015 год отсутствует.</p> <p>Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.</p> <p>Представленный договор №ТО-85-15 от 01.01.2015г. с ООО «Безопасный дом» заключен только на обслуживание пожарной сигнализации.</p>			
148/1/3	<p>Работники школы (директор) допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не осуществлено обучение директора школы мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	<p>(п.3 ППР в РФ; п.22, п.31-33 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645)</p>	30.09.2015	
148/1/4	<p>В зданиях МБОУ СОШ №2 не предусмотрено (отсутствует) эвакуационное освещение (коридоры, лестничные клетки), включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения</p>	<p>(п.43 ППР в РФ; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.6.22 СНИП 21-01-97*; п. 7.62 СНИП 23-05-95)</p>	30.09.2015	
148/1/5	<p>Руководитель организации на объекте с массовым пребыванием людей (порядка 470 чел.) не обеспечил наличие требуемого количества исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. (по факту имеется 1 электрический фонарь)</p>	<p>(п.38 ППР в РФ)</p>	30.09.2015	

Здание мастерской (2-х этажное, общая площадь 1633,6 м<sup>2</sup>)

148/1/6	Из коридора 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15 м, не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	(ст.56, ст.85 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2 СП 7.13130.2013)	01.06.2016	
148/1/7	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>Лестничные клетки не имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.</li> </ul>	(п.33 ППР в РФ; п.4.4.6 СП 1.13130.2009; п. 6.34*СНиП 21-01-97*)	01.06.2016	
148/1/8	Отсутствуют приспособления для samozакрывания дверей из общих коридоров в лестничные клетки (для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре). Характеристики устройств samozакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	(п.33, п.36, п.62 ППР в РФ, п.6.18 СНиП 21-01-97*)	30.09.2015	
148/1/9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности	(п.33 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/10	В общих коридорах здания школы отсутствуют (не менее 2-х) огнетушители	(п.70, п.468, п.474 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/11	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>1-й этаж столярная мастерская</li> </ul>	(п. 42 «в» ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/12	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по очистке стен, пола, конструкций и оборудования помещения столярной мастерской от пыли, стружек и горючих отходов. Периодичность уборки устанавливается руково-	(п.152 ППР в РФ)	30.09.2015	



	дителем организации. Уборка проводится методами, исключая взвешивание пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.			
148/1/13	Допускается хранение в кладовой на 1-м этаже автомобильной резины совместно с другими материалами	(п.340 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/14	В дверных проемах, предусмотряемых в составе объекта помещений складского и технического назначения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные и т.п.), отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI30. По факту установлены двери обычного исполнения (деревянные).	(п.61 ППР в РФ; ст. 46 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 3 гл. 1 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2, п.8.4* СНиП 21-01-97*; п.7.7, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)	30.09.2015	
<b>Здание общеобразовательной школы (3-х этажное, общая площадь 2801,6 м<sup>2</sup>)</b>				
148/1/15	Руководитель организации не обеспечил кабинет информатики и химии огнетушителями	(п.70, п. 465, п.472 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/16	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Допускается в помещении актового зала с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. Второй выход из актового зала в коридор осуществляется с планшета сцены. Доступ к данному выходу из зала загроможден установленными звуковыми колонками и драпировкой (шторы) сцены. Ширина данного выхода менее 1,2м. Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распро-</li> </ul>	(п.25, п.33 ППР в РФ; п.4.2.1, п.4.2.8, п.8.1.2 СП 1.13130.2009; п.4.5, п.6.19 СНиП 21-01-97*)	30.09.2015	



	странения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром.			
148/1/17	Руководитель организации не организовал перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарные рукава в пожарных кранах не перекатаны. В представленных «акт испытаний и расхода воды автоматической системы пожарного водопровода» от 24.12.2014г. и 22.05.2015г. указано, что в ходе проверки была проведена перемотка пожарных рукавов. Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу (в ПК №13, №7, №9).	(п. 57 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/18	В дверных проемах, предусматриваемых в составе объекта пищеблока, помещений складского и технического назначения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные и т.п.), отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI30. По факту установлены двери обычного исполнения (деревянные).	(п.61 ППР в РФ; ст. 46 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 3 гл. 1 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2, п.8.4* СНиП 21-01-97*; п.7.7, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)	30.09.2015	
148/1/19	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки металлических косоуров маршей лестничной клетки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	(п.21 ППР в РФ)	30.09.2015	
148/1/20	К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф4.1(здания общеобразовательных организаций) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.	(ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1, п.8.9 СП 4.13130.2013, п.75 ППР в РФ)	01.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пушкинского района  
Московской области по пожарному надзору  
« 10 » июня 2015 года



А.Г. Казинских

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБОУ СОШ №2 городского округа  
Красноармейск Московской области  
« 10 » июня 2015 года



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.Н. Тронина